
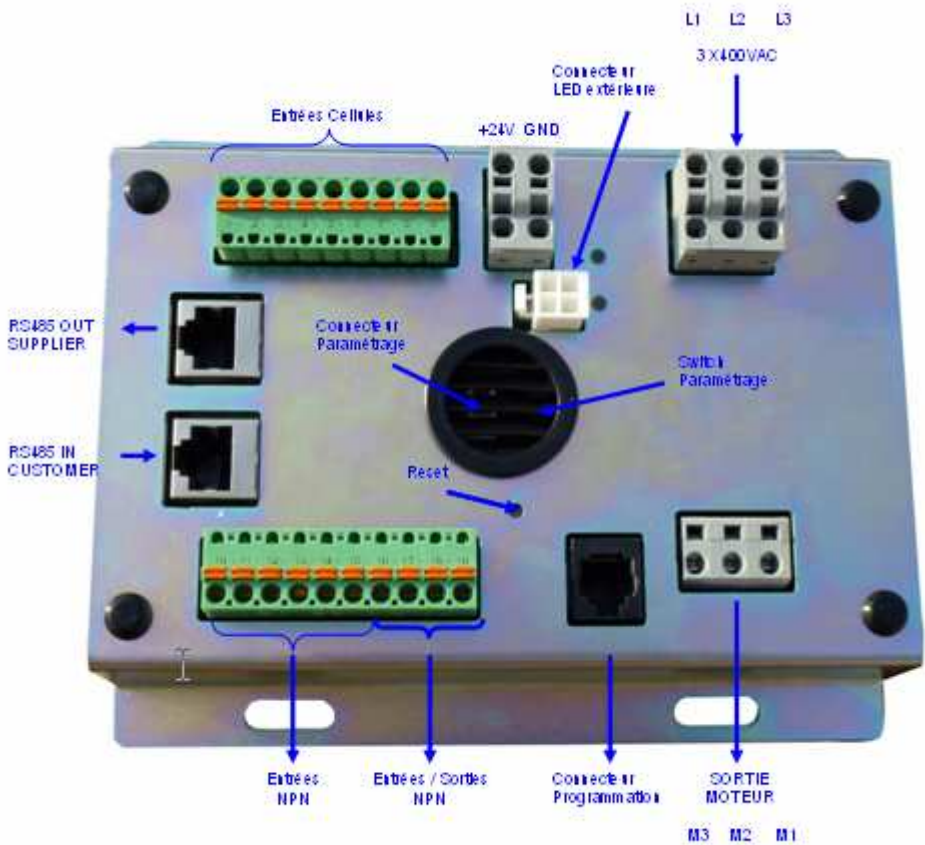


Informations pratiques.

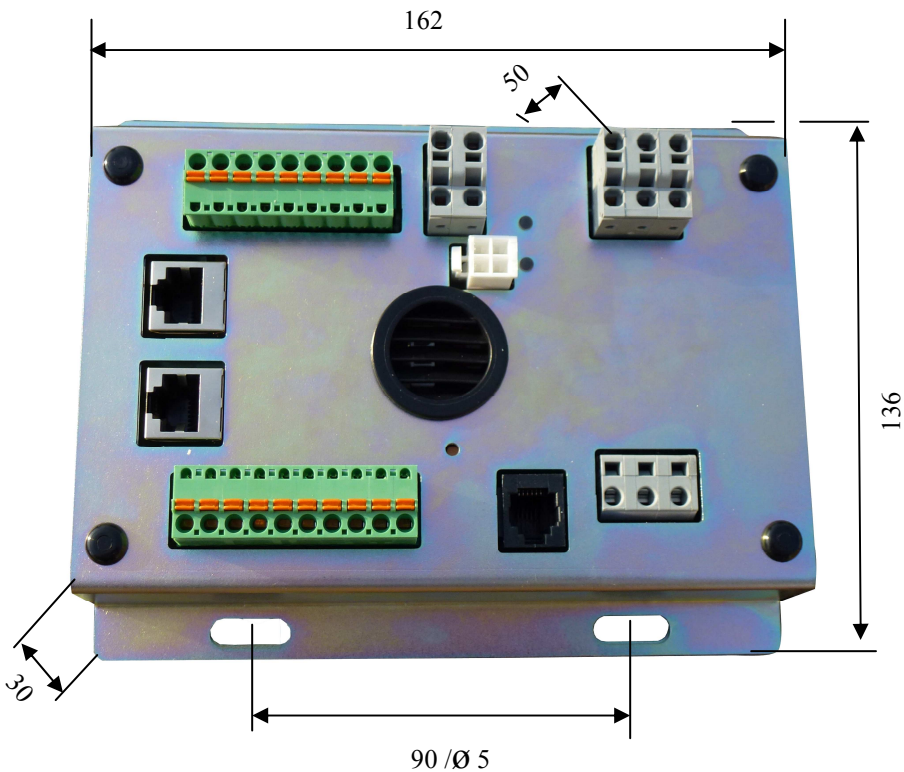

Les FONCTIONS HPM1875

ACCUMULATION AUTOMATIQUE
 GESTION CELLULE DE DÉPÔSE (DÉP)
 GESTION CELLULE DE SORTIE (CÉX)
 GESTION CELLULE REPRISE (LIFT)
 FORCAGE ÉVACUATION
 RECALAGE
 ENTRÉE CONTACT SÉCURITÉ THERMIQUE MOTEUR.
 AUTO DIAGNOSTIQUE DE LA CARTE
 TEMPORISATIONS : DÉP - REP - TRANS
 MÉMORISATION DES PARAMÈTRES
 DÉTECTION RUPTURE DES COM ENTRE LES STATIONS
 MESURE COURANT DE CHARGE MOTEUR
 PROTECTION COURANT DE CHARGE
 PROTECTION PIC DE COURANT DE DÉMARRAGE
 PRÉSENCE TENSION POWER IN
 SURVEILLANCE 24V-
 TEMPÉRATURE STATION HPM1875.
 VISUALISATION ÉTAT HPM

Puiss. Nominale Moteur	Courant Nominal	1,20In	5,00In
0,18kW	0,57A	0,68A	2,85A
0,25kW	0,71A	0,85A	3,55A
0,37kW	1,05A	1,26A	5,25A
0,55kW	1,55A	1,86A	7,75A
0,75kW	2,10A	2,52A	10,50A



AXOTRONICS

JPH BOULEY: 00 33 (0) 65 021 194
 axotronics.development@gmail.com